


ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
 Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel. 0763/734208 fax 0763/731491
 e-mail vtis01100@istruzione.it PEC: vtis01100@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFKJ4I

SCUOLA PRIMARIA PIANO TERRA

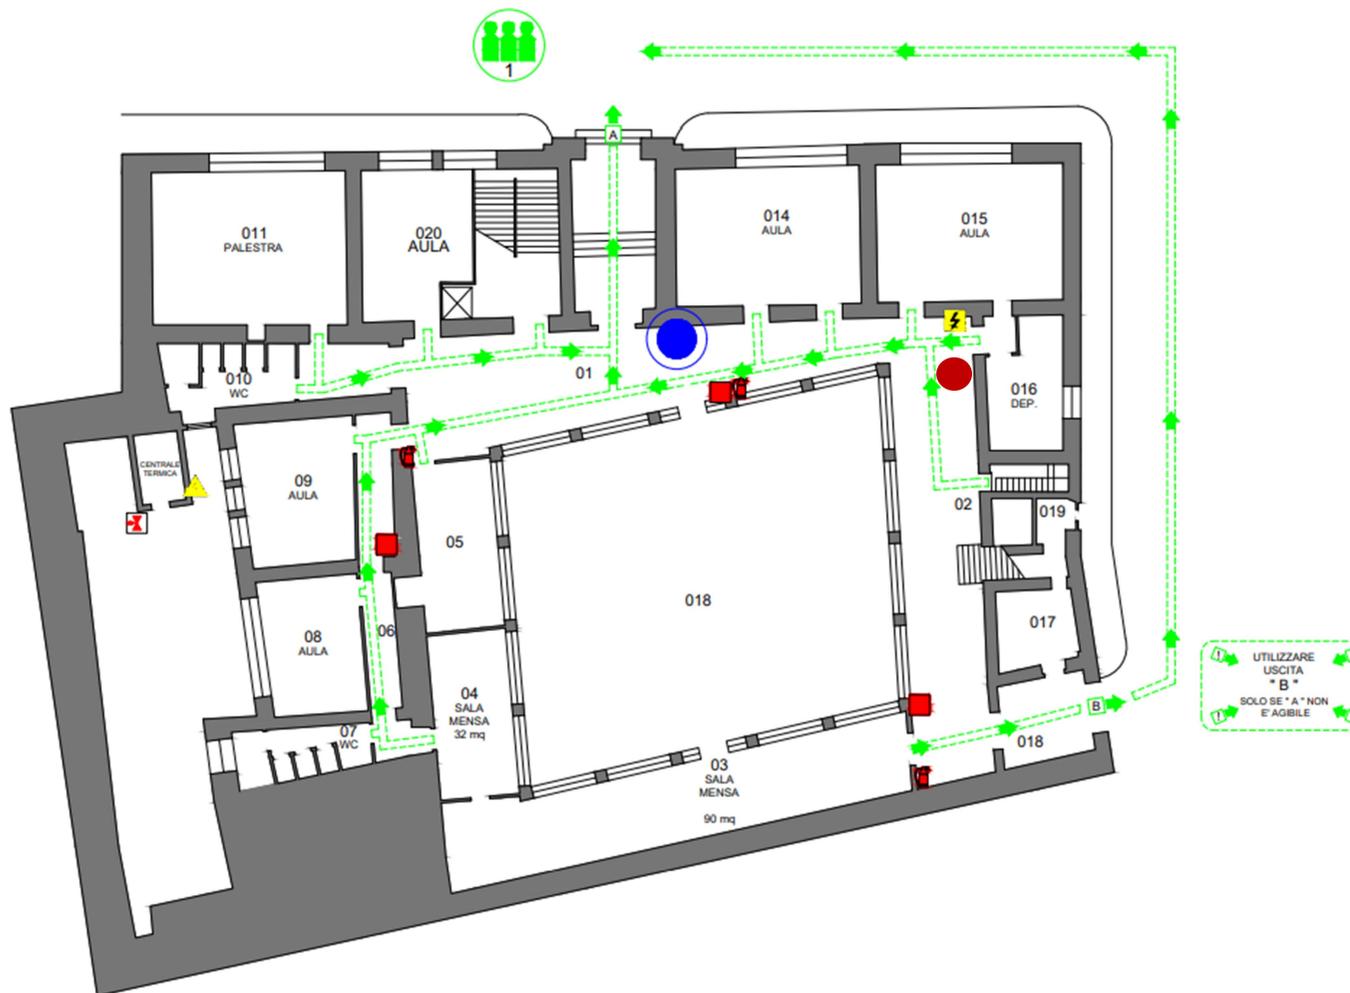

UTILIZZARE USCITA "B"
 SOLO SE "A" NON È AGIBILE

- VIA DI FUGA
- USCITA NO ANTIPANICO
- USCITA DI EMERGENZA
- PUNTO DI RACCOLTA
- PULSANTE DI ALLARME
- ESTINTORE A POLVERE
- ESTINTORE CO₂
- MANICHETTA ANTINCENDIO
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- QUADRO ELETTRICO GENERALE
- QUADRO ELETTRICO DI PIANO
- VALVOLA INTERCETTAZIONE

SPAZIO INDIVIDUATO PER ISOLA DI APPRENDIMENTO GIRLS & BOYS

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
 Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel. 0763/734208 fax 0763/731491
 e-mail vtis01100@istruzione.it PEC: vtis01100@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFKJ4I

SCUOLA PRIMARIA PIANO PRIMO




UTILIZZARE USCITA "B" SOLO SE "A" NON E' AGIBILE

- VIA DI FUGA
- USCITA NO ANTIPANICO
- USCITA DI EMERGENZA
- PUNTO DI RACCOLTA
- PULSANTE DI ALLARME
- ESTINTORE A POLVERE
- ESTINTORE CO2
- MANICHETTA ANTINCENDIO
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- QUADRO ELETTRICO GENERALE
- QUADRO ELETTRICO DI PIANO
- VALVOLA INTERCETTAZIONE




SPAZI INDIVIDUATI PER LABORATORIO LINGUISTICO 117 – LABORATORIO MATEMATICA 122- BIBLIOTECA SCOLASTICA 104 - LABORATORIO INFORMATICA 103.1 - LABORATORIO SCIENTIFICO 118

PLANIMETRIA GENERALE




SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIANO TERRA

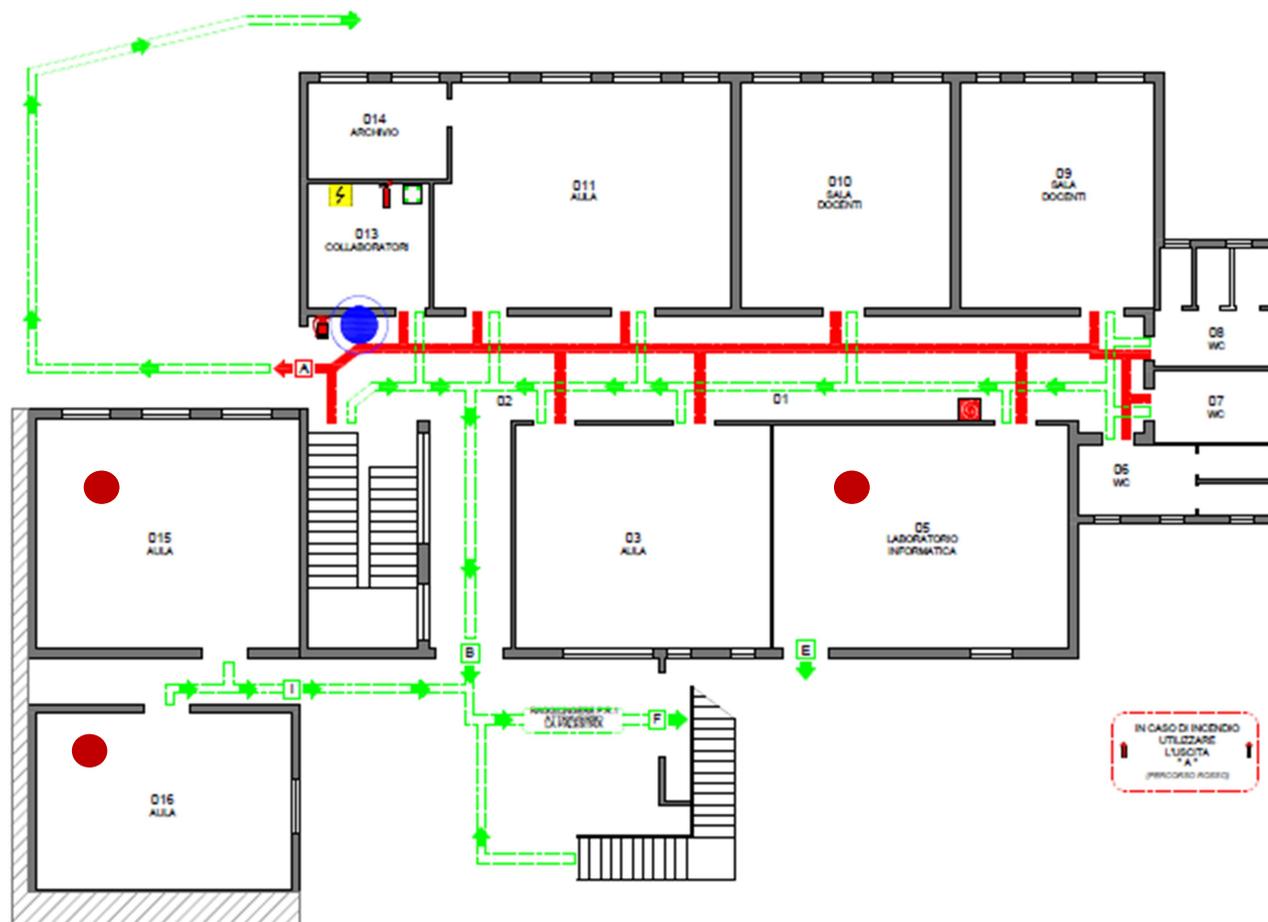


- VIA DI FUGA
- USCITA NO ANTIPANICO
- USCITA DI EMERGENZA
- PUNTO DI RACCOLTA
- PULSANTE DI ALLARME
- ESTINTORE A POLVERE
- ESTINTORE CO2
- MANICHETTA ANTINCENDIO
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- DEFIBRILLATORE
- QUADRO ELETTRICO GENERALE
- QUADRO ELETTRICO DI PIANO
- VALVOLA INTERCETTAZIONE




SPAZI INDIVIDUATI PER AULA 05 INFORMATICA – AULA 015 LINGUE - AULA 016 ARTISTICO-MUSICALE

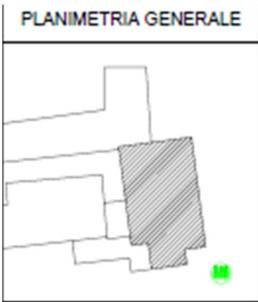

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIANO SECONDO

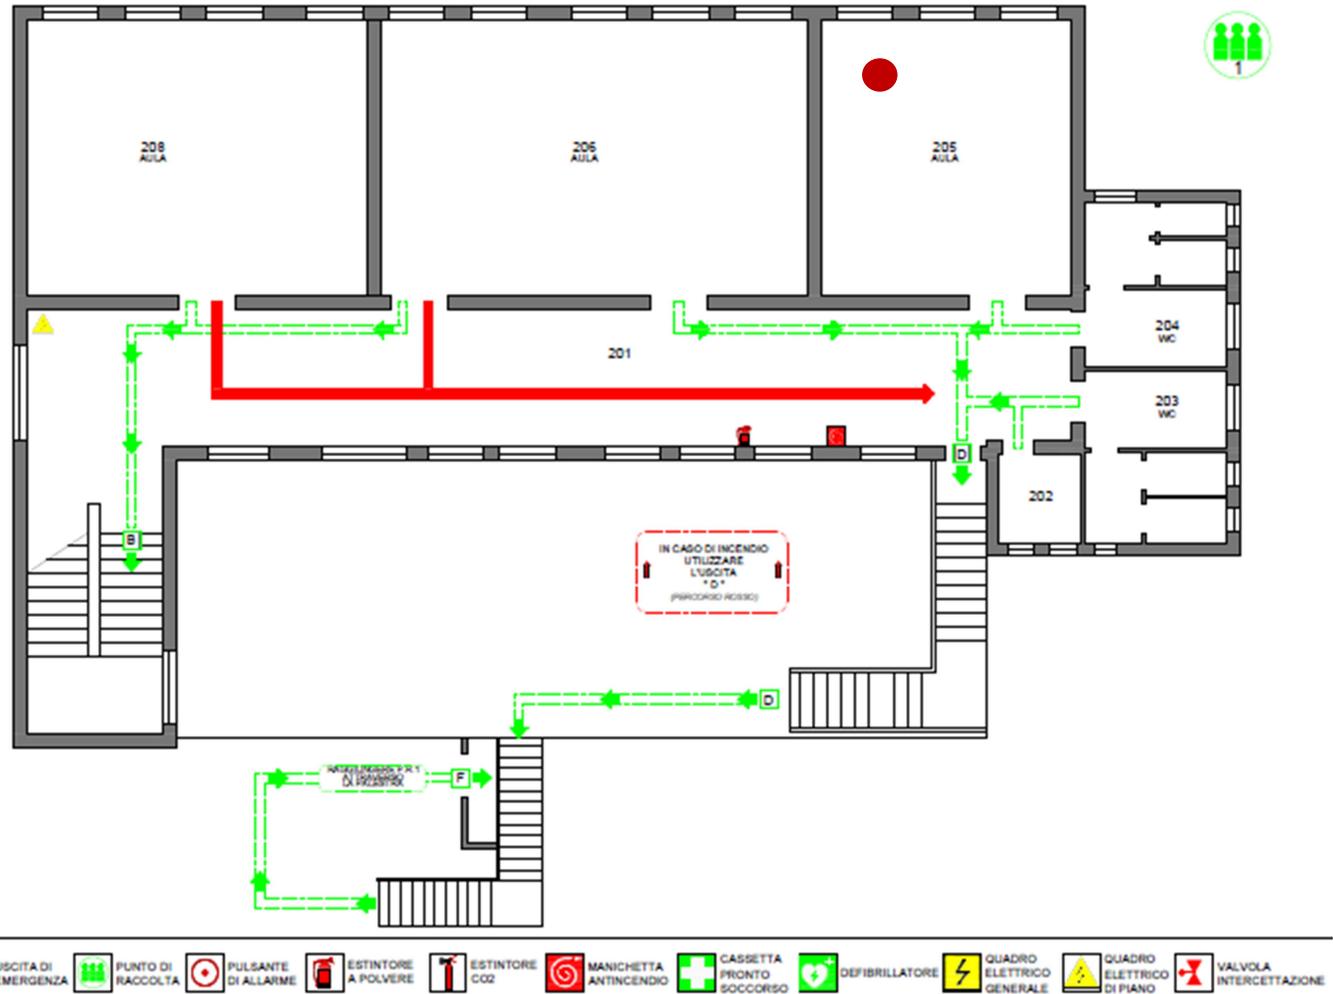


● SPAZIO INDIVIDUATO PER AULA 205 LABORATORIO LINGUISTICO

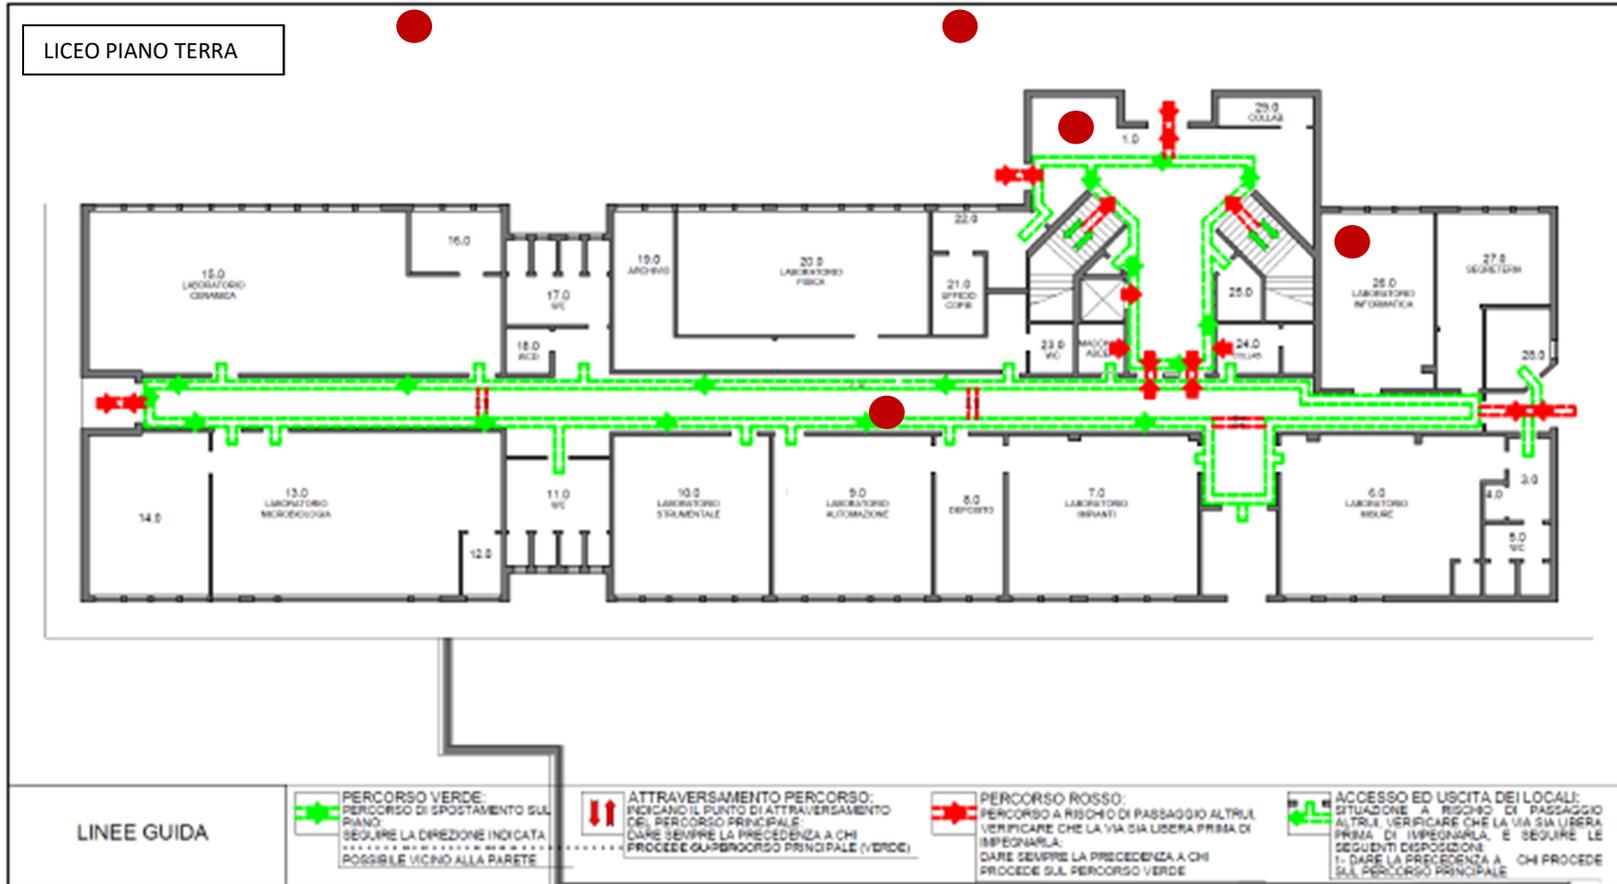


● SPAZI INDIVIDUATI PER AMBIENTI APERTI COMUNI - AMBIENTI ESTERNI – TECNOLOGIE DIGITALI

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
 Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel. 0763/734208 fax 0763/731491
 e-mail vtis01100i@istruzione.it; PEC: vtis01100i@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFKJ4I

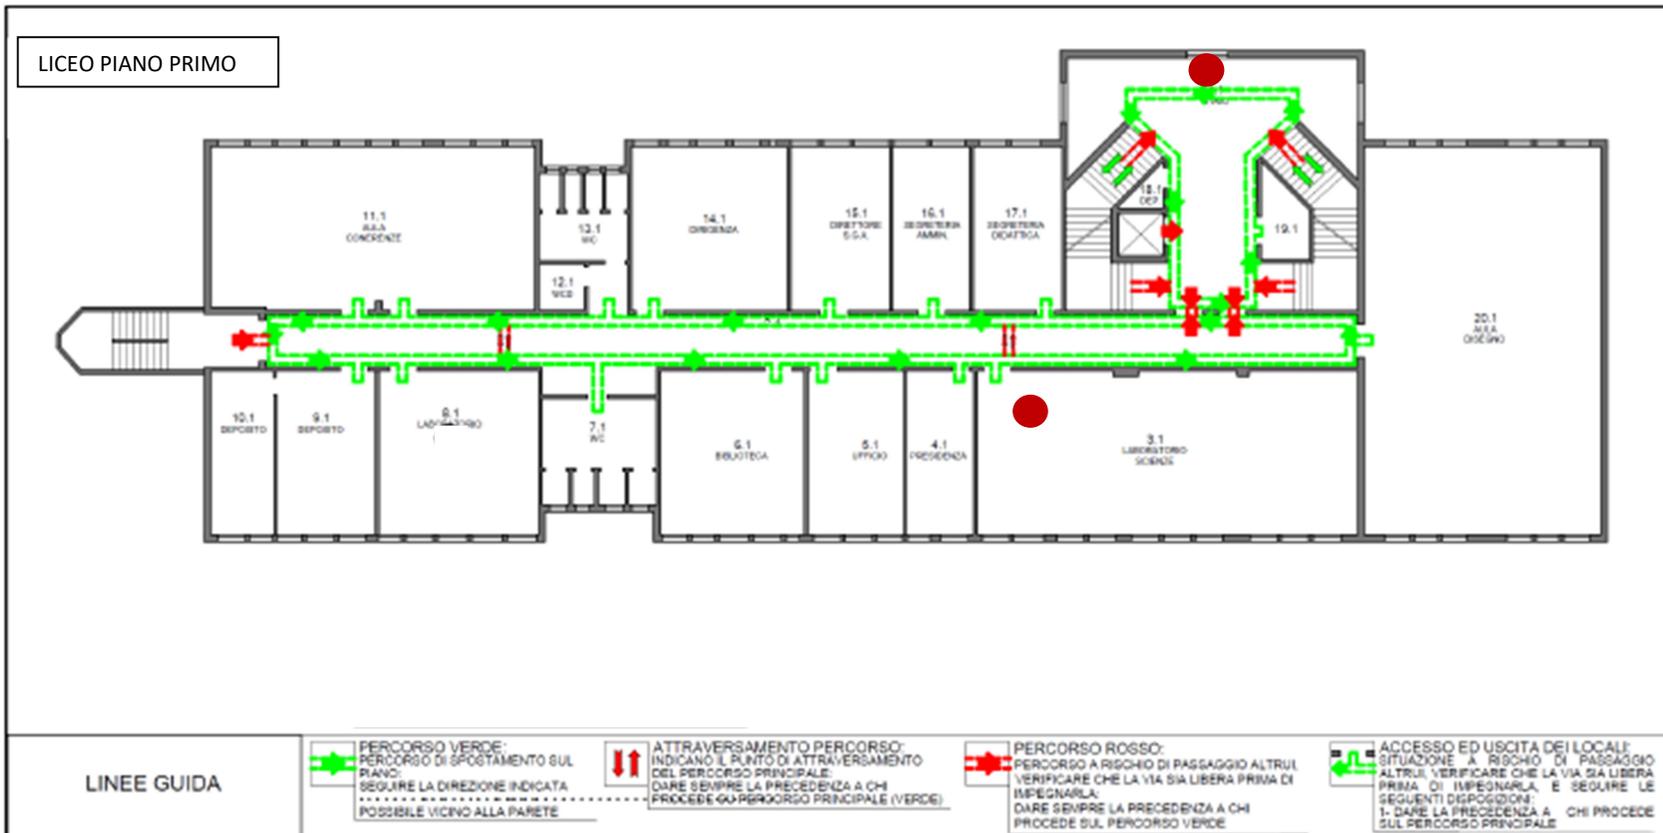


SPAZI INDIVIDUATI PER AMBIENTI APERTI COMUNI - CLASSE 3.1_BIOLOGIA

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
 Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491
 e-mail vtis01100@istruzione.it; PEC: vtis01100@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFKJ4I

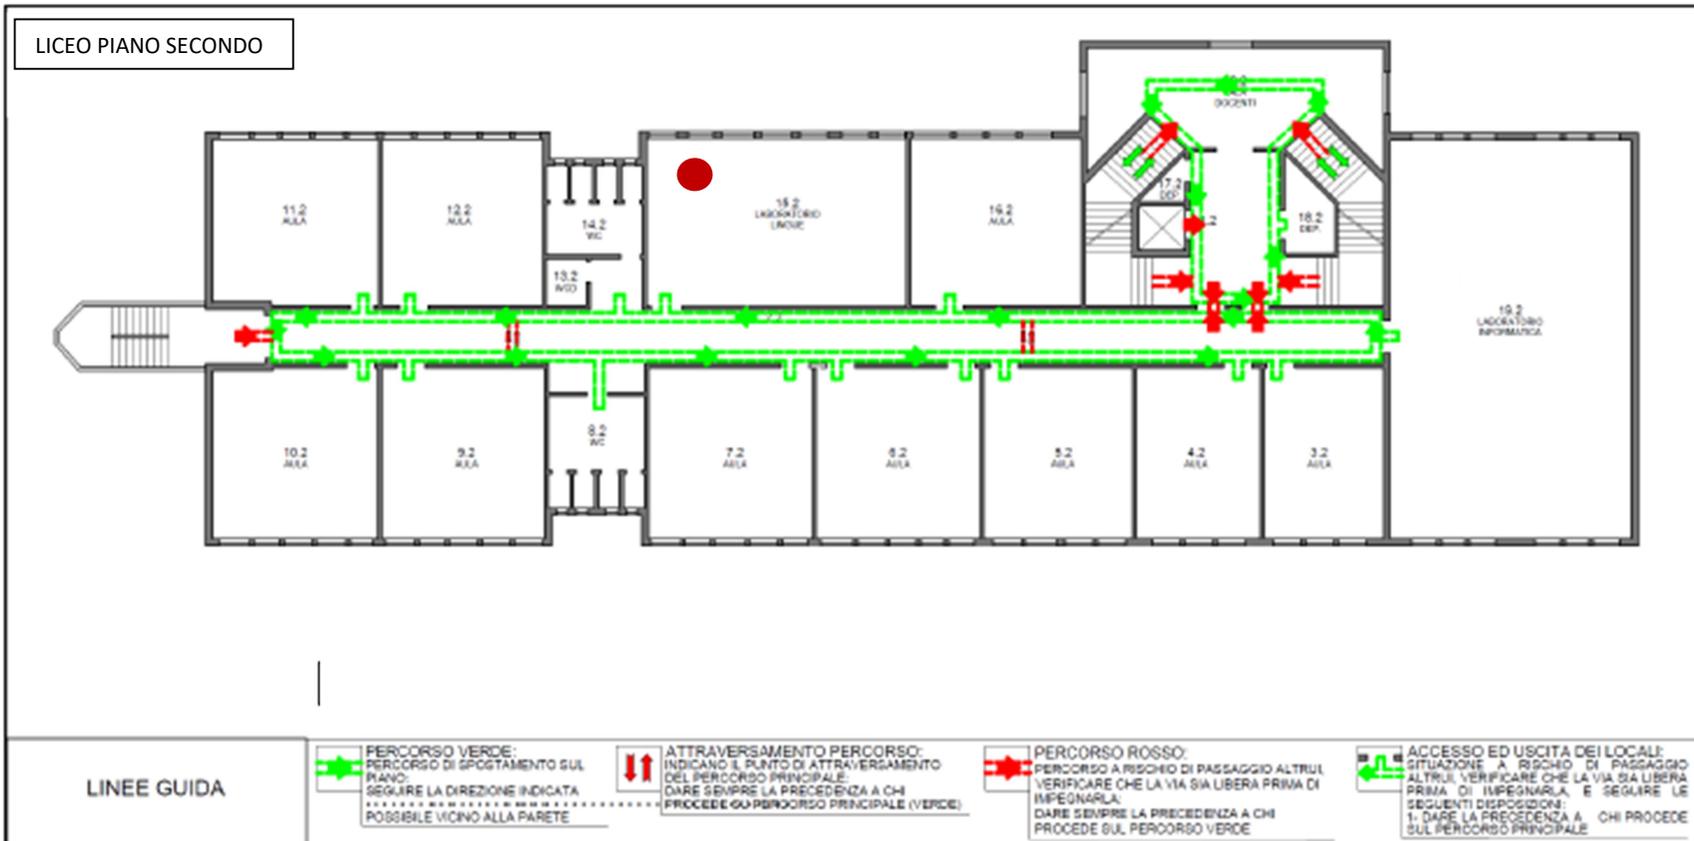


SPAZIO INDIVIDUATO PER CLASSE LINGUE STRANIERE

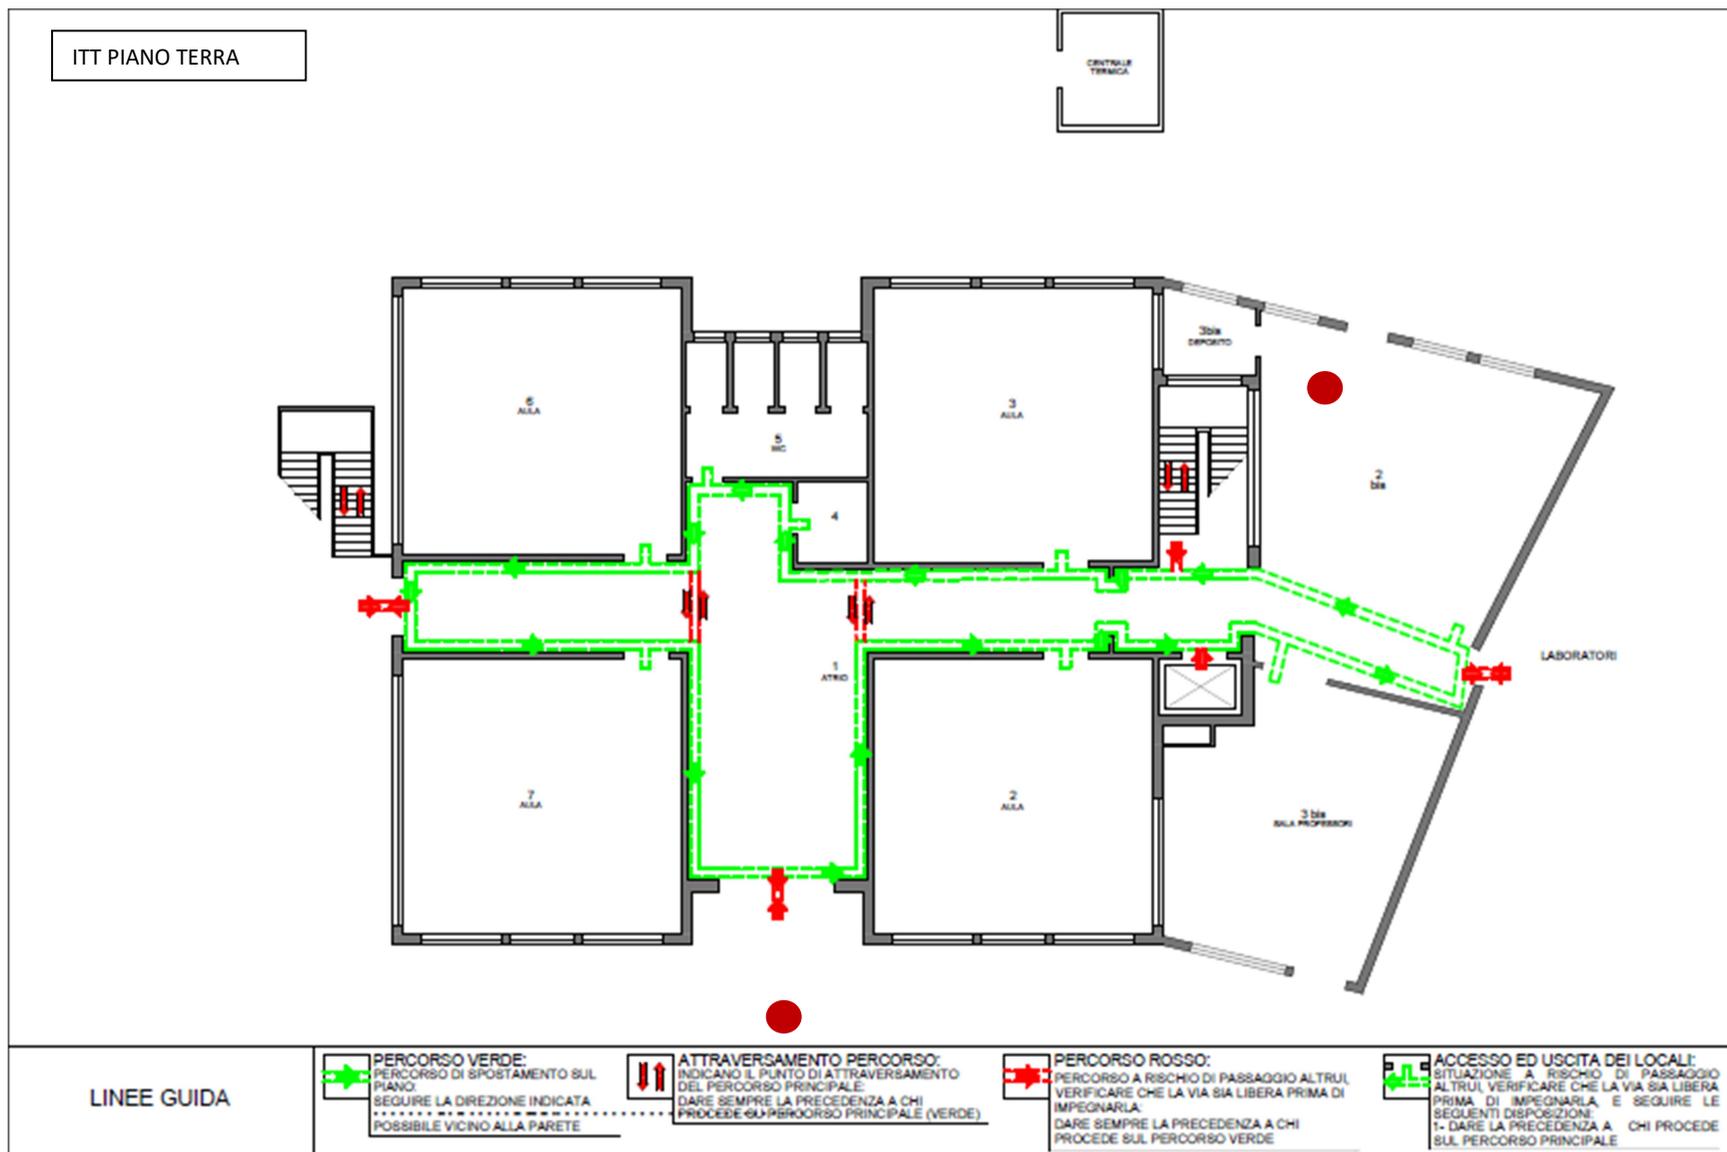

● SPAZI INDIVIDUATI PER AMBIENTE ESTERNO – LABORATORIO DI INCLUSIONE

ITT PIANO SECONDO

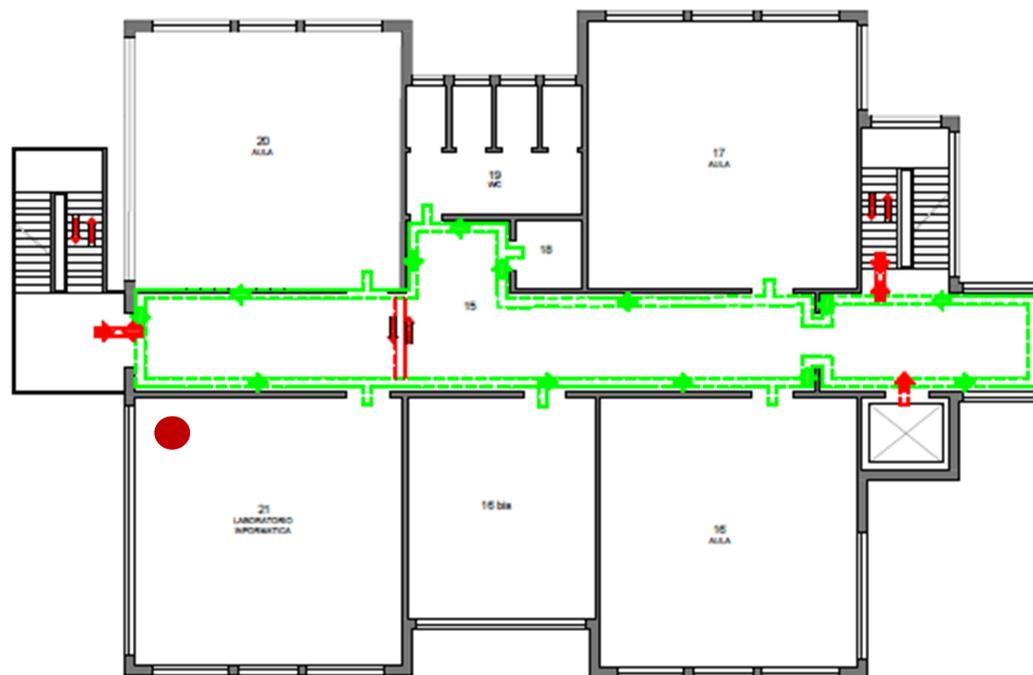

LINEE GUIDA

PERCORSO VERDE:
 PERCORSO DI SPOSTAMENTO SUL PIANO;
 SEGUIRE LA DIREZIONE INDICATA;
 POSSIBILE VICINO ALLA PARETE

ATTRAVERSAMENTO PERCORSO:
 INDICANO IL PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL PERCORSO PRINCIPALE;
 DARE SEMPRE LA PRECEDENZA A CHI PROCEDE SUL PERCORSO PRINCIPALE (VERDE)

PERCORSO ROSSO:
 PERCORSO A RISCHIO DI PASSAGGIO ALTRUI;
 VERIFICARE CHE LA VIA SIA LIBERA PRIMA DI IMPEGNARLA;
 DARE SEMPRE LA PRECEDENZA A CHI PROCEDE SUL PERCORSO VERDE

ACCESSO ED USCITA DEI LOCALI:
 SITUAZIONE A RISCHIO DI PASSAGGIO ALTRUI; VERIFICARE CHE LA VIA SIA LIBERA PRIMA DI IMPEGNARLA, E SEGUIRE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
 1- DARE LA PRECEDENZA A CHI PROCEDE SUL PERCORSO PRINCIPALE



SPAZIO INDIVIDUATO PER TECNOLOGIE